

Anleitung AB+M BeA Befundauskunft



Bedienung der mobilen Web-Anwendung BeA Befundauskunft für Covid-19-Befunde

AB+M GmbH
Haid-und-Neu-Straße 7
76131 Karlsruhe
Telefon: (0721) 66 4 88 0
Telefax: (0721) 66 4 88 18
E-Mail: info@abm.de
Internet: www.abm.de

Stand Dezember 2020

Liebe Anwenderin,
lieber Anwender,

bitte wenden Sie sich bei fehlenden Befunden an Ihr Labor, bzw. Ihre Arztpraxis! Vielen Dank!
Bitte bedenken Sie, dass ein Befund in der Regel erst 2-3 Arbeitstage nach der Befundabnahme vorliegt.

Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, die BeA Befundauskunft richtig mit dem Handy zu bedienen. So kommen Sie intuitiv und einfach an Ihr Befundergebnis:

1. Aufs Auftragsnummernfeld tippen und Auftragsnummer eingeben:

A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a logo for 'analytisch bedarfsgerecht maßgeschneidert' with the letters 'ABA' in a stylized blue font. Below the logo, the text 'COVID-19 Sofortauskunft' is displayed in bold blue letters. A message 'Bitte geben Sie Ihre Daten ein.' is shown. There are two input fields: 'Auftragsnummer' (order number) and 'Geburtsdatum' (date of birth). A red arrow points to the 'Auftragsnummer' field. Below these fields is a blue button labeled 'Auf Befund prüfen' (check result).

Auftragsnummer


Geburtsdatum

TT . MM . JJJJ


Auf Befund prüfen

2. Aufs Datumsfeld tippen und Geburtsdatum entweder per Hand eingeben oder per Assistent. Erfolgt der Zugriff per Mobiltelefon, öffnen sich unter Apple iOS und Android jeweils andere Date-Picker, deren Bedienung im Folgenden gezeigt wird:


a.) Apple iOS:

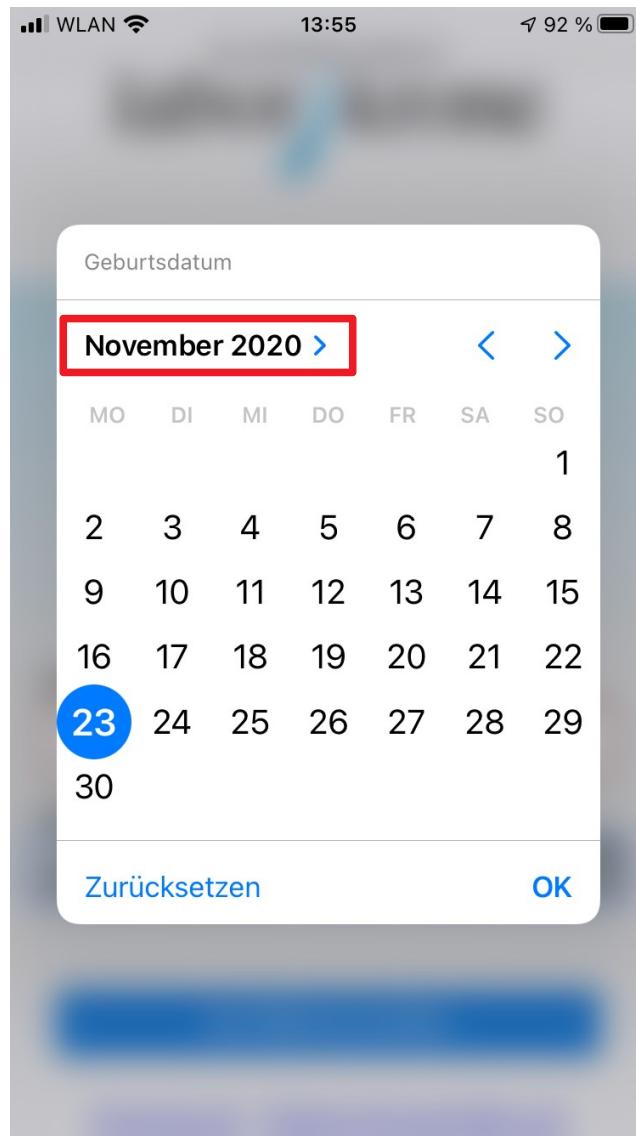


Zunächst auf den Monat, bzw. das Jahr tippen (vgl. rote Umrahmung)

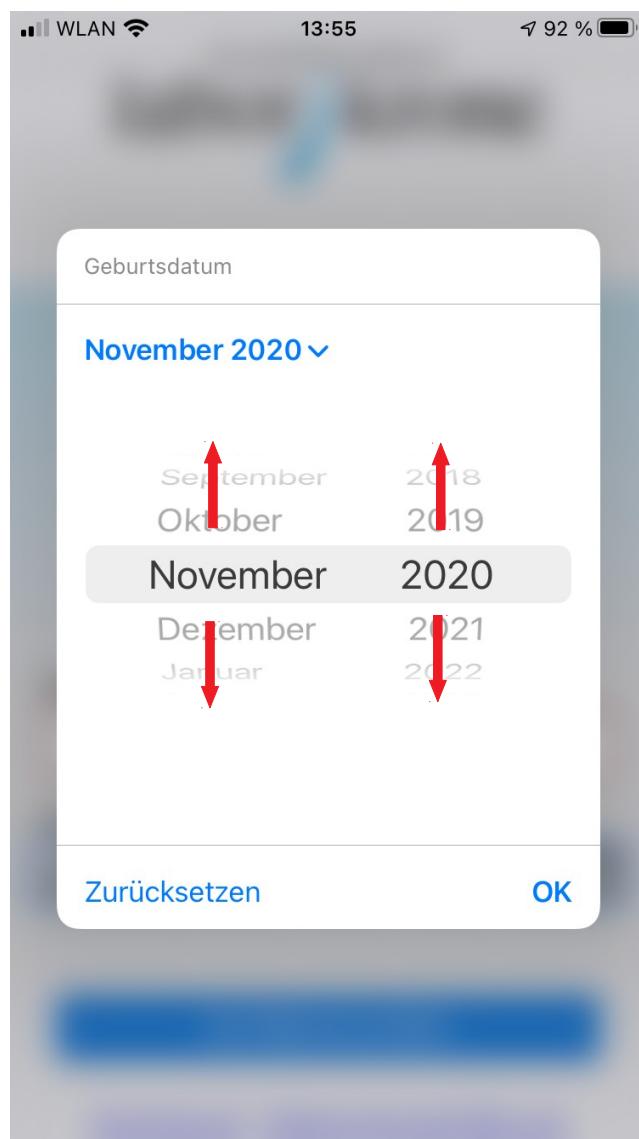

Dann durch Wischen das Jahr und den Monat einstellen (siehe Pfeilmarkierungen oben)

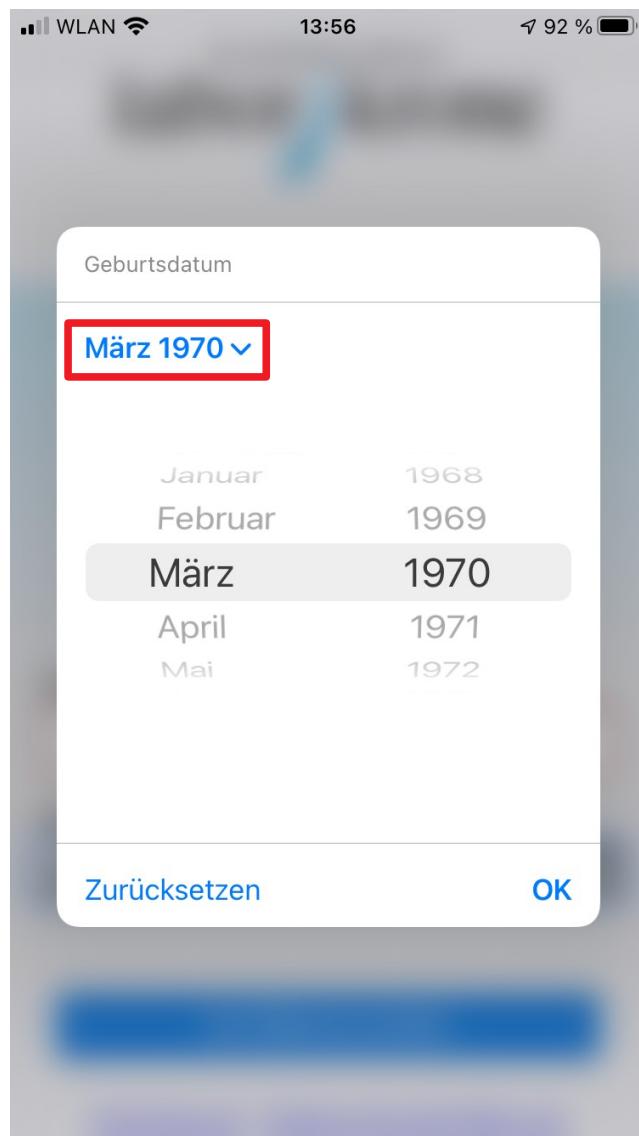

Sind Monat und Jahr korrekt eingestellt, nochmals auf den Monat, bzw. das Jahr links oben tippen (vgl. rote Umrahmung)

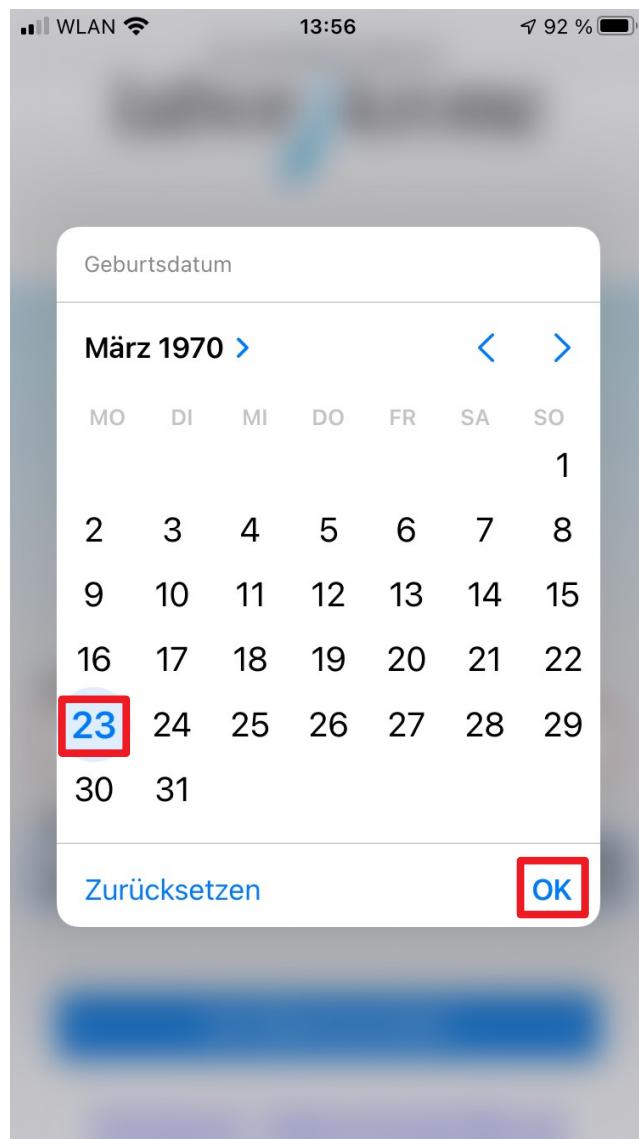


Dann ist der richtige Tag zu wählen und „OK“ zu tippen (vgl. rote Umrrahmungen).


Sie können nun die Schaltfläche „Auf Befund prüfen“ antippen und Ihren Befund abrufen:

A screenshot of a mobile application's form page. At the top, there is a field labeled "Auftragsnummer" (Order Number) containing the value "123456789". Below it is a field labeled "Geburtsdatum" (Birth Date) containing the value "23.03.1970". At the bottom of the screen is a large, solid blue rectangular button with the white text "Auf Befund prüfen" (Check Status). The entire area of this button is outlined with a thick red border, indicating it is the primary action to be taken.


b.) Android

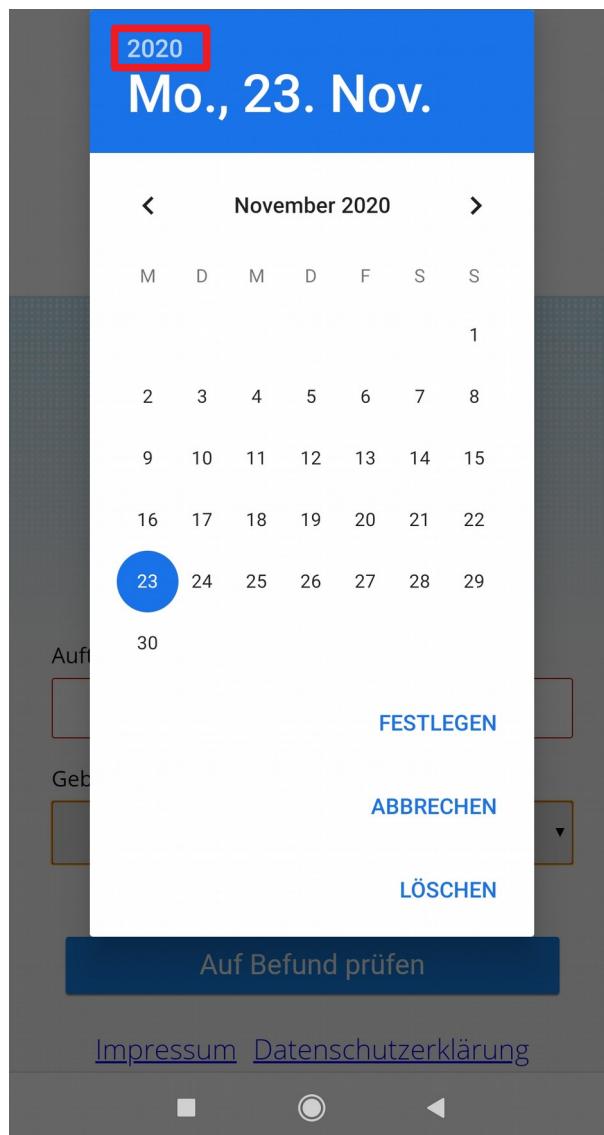

Zuerst auf das Jahr tippen (vgl. rote Umrahmung)

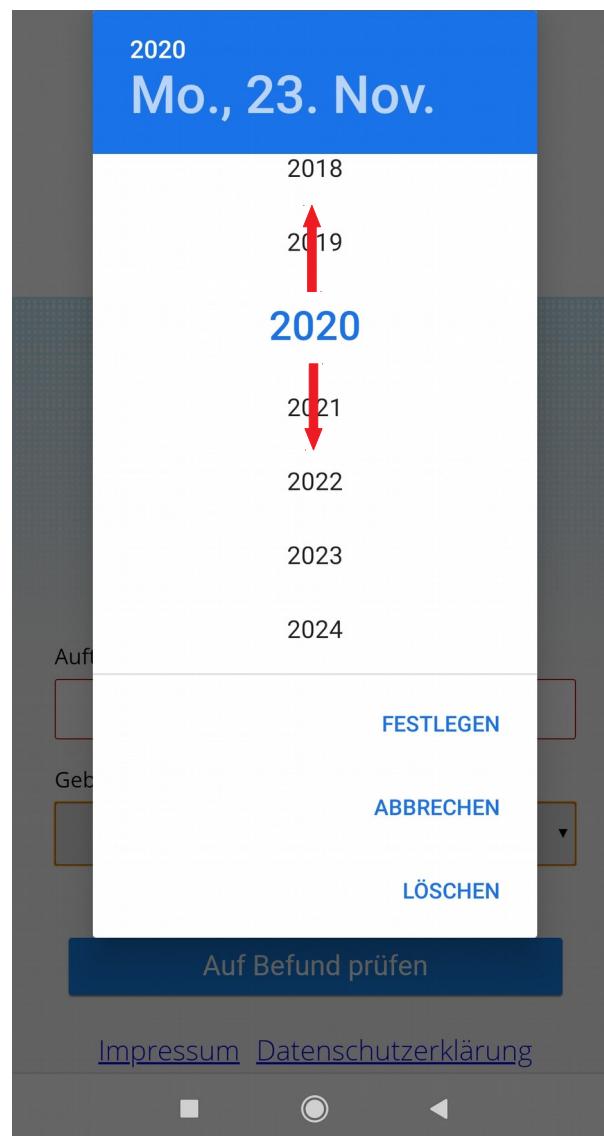

Durch Wischen zum richtigen Jahr scrollen (vgl. rote Pfeile)

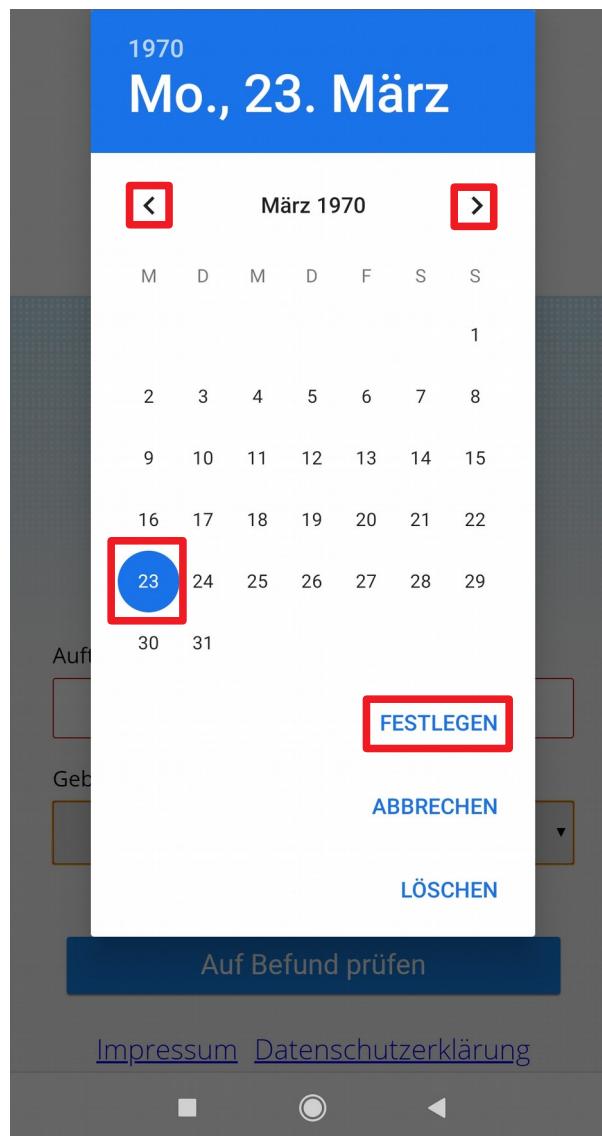

Durch Tippen auf die rot umrahmten, nach links und rechts zeigenden Pfeilspitzen stellt man den Monat ein. Den Tag stellt man ein durch Tippen auf die Tageszahl (vgl. blau umkreister und rot umrahmter Tag 23).


Durch Tippen auf „Festlegen“ stellt man final das Geburtsdatum ein und kann seinen Befund durch tippen auf „Auf Befund prüfen“ anfordern:

Auftragsnummer


Geburtsdatum

Auf Befund prüfen

3. Nehmen Sie Ihren Befund entgegen. Dieser kann positiv oder negativ ausfallen und wird anonymisiert angezeigt:

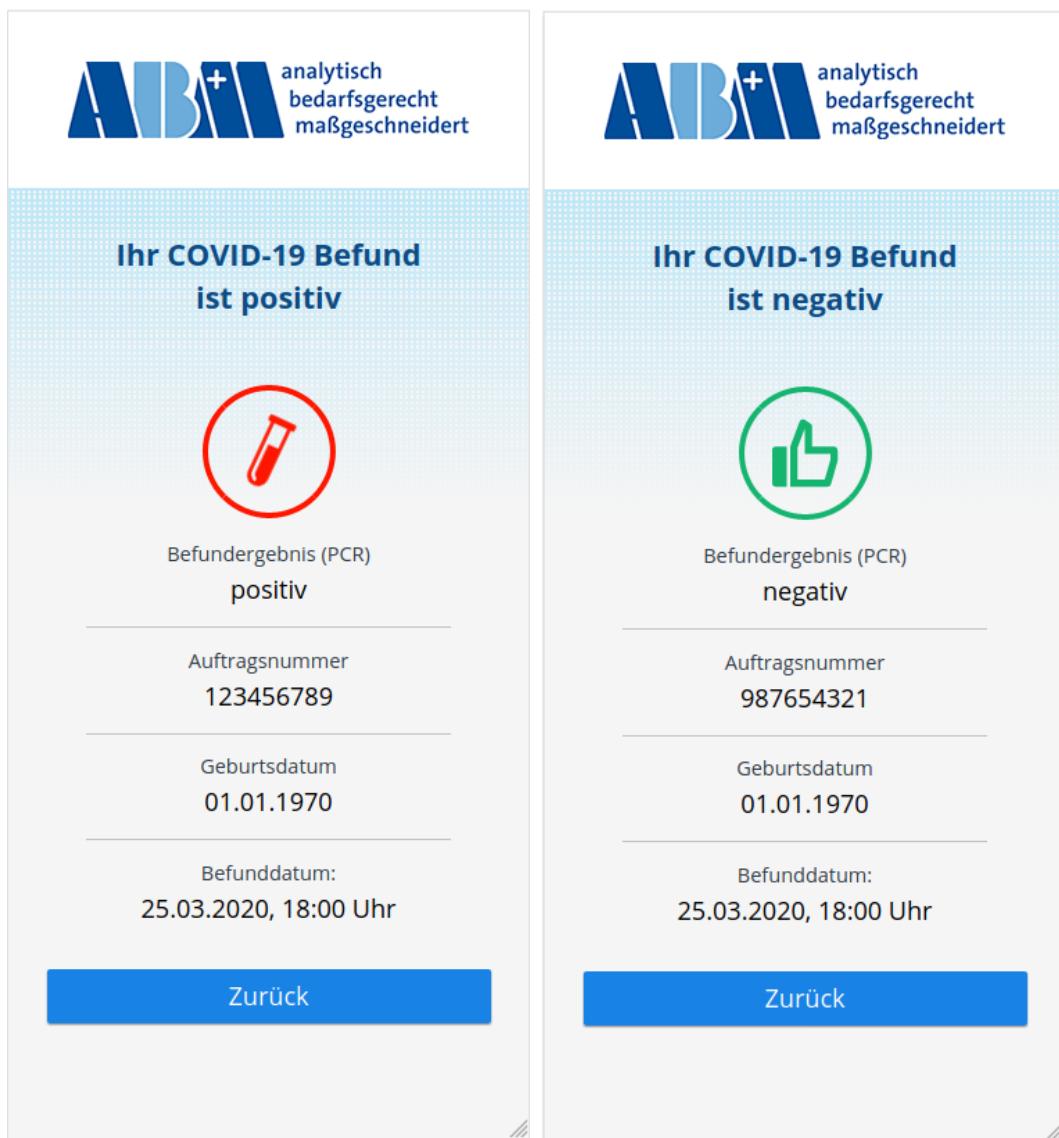

Durch „Tippen auf „Zurück“ gelangen Sie zum Hauptbildschirm, wo Sie erneut Auftragsnummer und Geburtsdatum eingeben können.

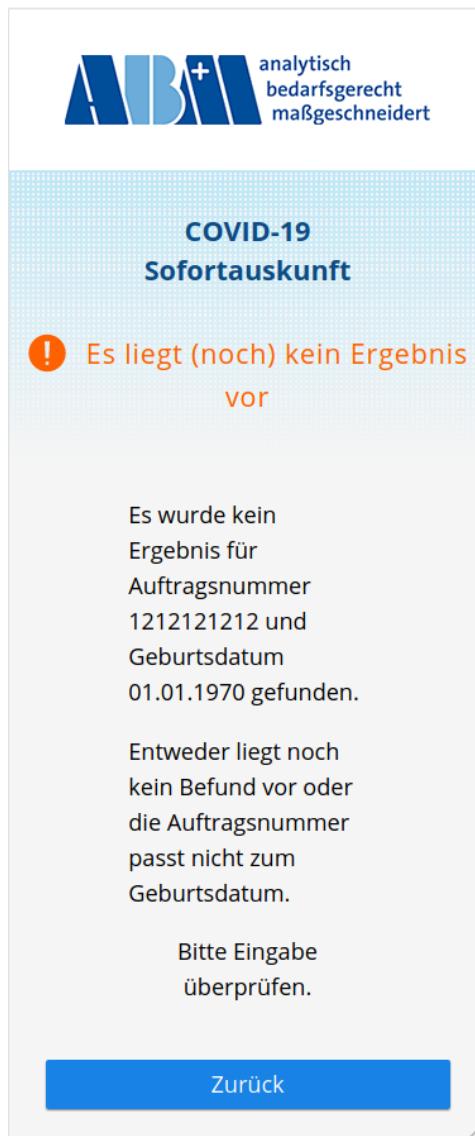

Ist (noch) kein Befund abrufbar, bekommen Sie eine entsprechende Hinweismeldung. Bitte haben Sie Verständnis, dass Labore eine gewisse Zeit benötigen, bis Ihr Befund online abrufbar ist.

Bitte achten Sie bei der Auftragsnummerneingabe und bei der Eingabe des Geburtsdatums auch darauf, keine Eingabefehler zu machen. Wenn Sie z.B. versehentlich Ziffern in der Auftragsnummer vertauschen oder den falschen Tag beim Geburtsdatum angeben, findet das System Ihren Auftrag nicht und bringt erneut die Meldung „(noch) kein Befund abrufbar“.

Es ist möglich, dass die Bildschirmtexte in Ihrer Web-Anwendung leicht abweichen, bzw. Sie u.U. auch andere Bildschirmmeldungen sehen, z.B. eine Aufforderung, das Labor zurückzurufen. Dies ist von Ihrem Labor so gewollt, bzw. entspricht dem Ablauf Ihrer Befundermittlung und -zustellung.

Nachwort

Vielen Dank für die Nutzung dieses Produkts. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihr Labor, wenn Sie weitere Rückfragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge haben.

Ihr AB+M Produktteam